

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Départementale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 3 août 2026

Affaire suivie par M. OTHMAN
Téléphone : 03.24.59.81 64
Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RETHÉLOI
30 AVENUE DE BOURGOIN

08300 SAULT-LES-RETHEL

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire
prévu par le code de la santé publique

S77 COM DE COMMUNES JUNIVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du 27/07/2026 à 09h22 par : PRUNELLE SATIN

Nom et type d'installation : TAGNON PERTHES (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE VILLAGE - TAGNON (1 RUE DU DR DOYEN 08300 TAGNON MELANGEUR CUISINE)

Code point de surveillance : 0000001340

Type d'analyse : 008AS


Numéro de prélèvement : 00800113241

Référence laboratoire : H_CS26.6728.1

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La teneur en nitrates est conforme à la limite de qualité de 50 mg/L. Toutefois, compte tenu de la valeur importante relevée, il convient de maintenir une vigilance particulière vis-à-vis de ce paramètre.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité

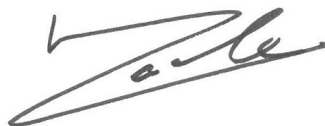

David ROCHE

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	22	°C				25
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	22,4	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,2	unité pH			6,5	9,0
MINERALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	615	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,06	mg(Cl ₂)/L				
CHLORE TOTAL	0,10	mg(Cl ₂)/L				

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15,0
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2,0
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	21,2	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
HYDROGÉNOCARBONATES	281	mg/L				
PH	7,3	unité pH			6,5	9,0
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	23,0	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	28,7	°f				
MINERALISATION						
CALCIUM	110	mg/L				
CHLORURES	24,7	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	610	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	3,1	mg(Mg)/L				
SULFATES	8,0	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,45	mg(C)/L				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH ₄)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,921	mg/L		1,00		
NITRATES (EN NO ₃)	45,9	mg/L		50,00		
NITRITES (EN NO ₂)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	3	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	0	n/(100mL)				0
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		