

ADUCTION EAU POTABLE

--- aep_branchement_Grechez

aep_organes_vannes_Grechez [454]

VANNE DE SECTIONNEMENT - NR [≈ 196]

VIDANGE [≈ 96]

● aep_vanne_prise_en_charge_Grechez

— aep_cana_en_service_Grechez



0 510 m

Echelle 1 : 2 000

Coordonnées : EPSG:3943
Format : 207 x 240 mm




SIEBO

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bassin d'Orthez

ADUCTION EAU POTABLE


— aep_cana_en_service Grechez

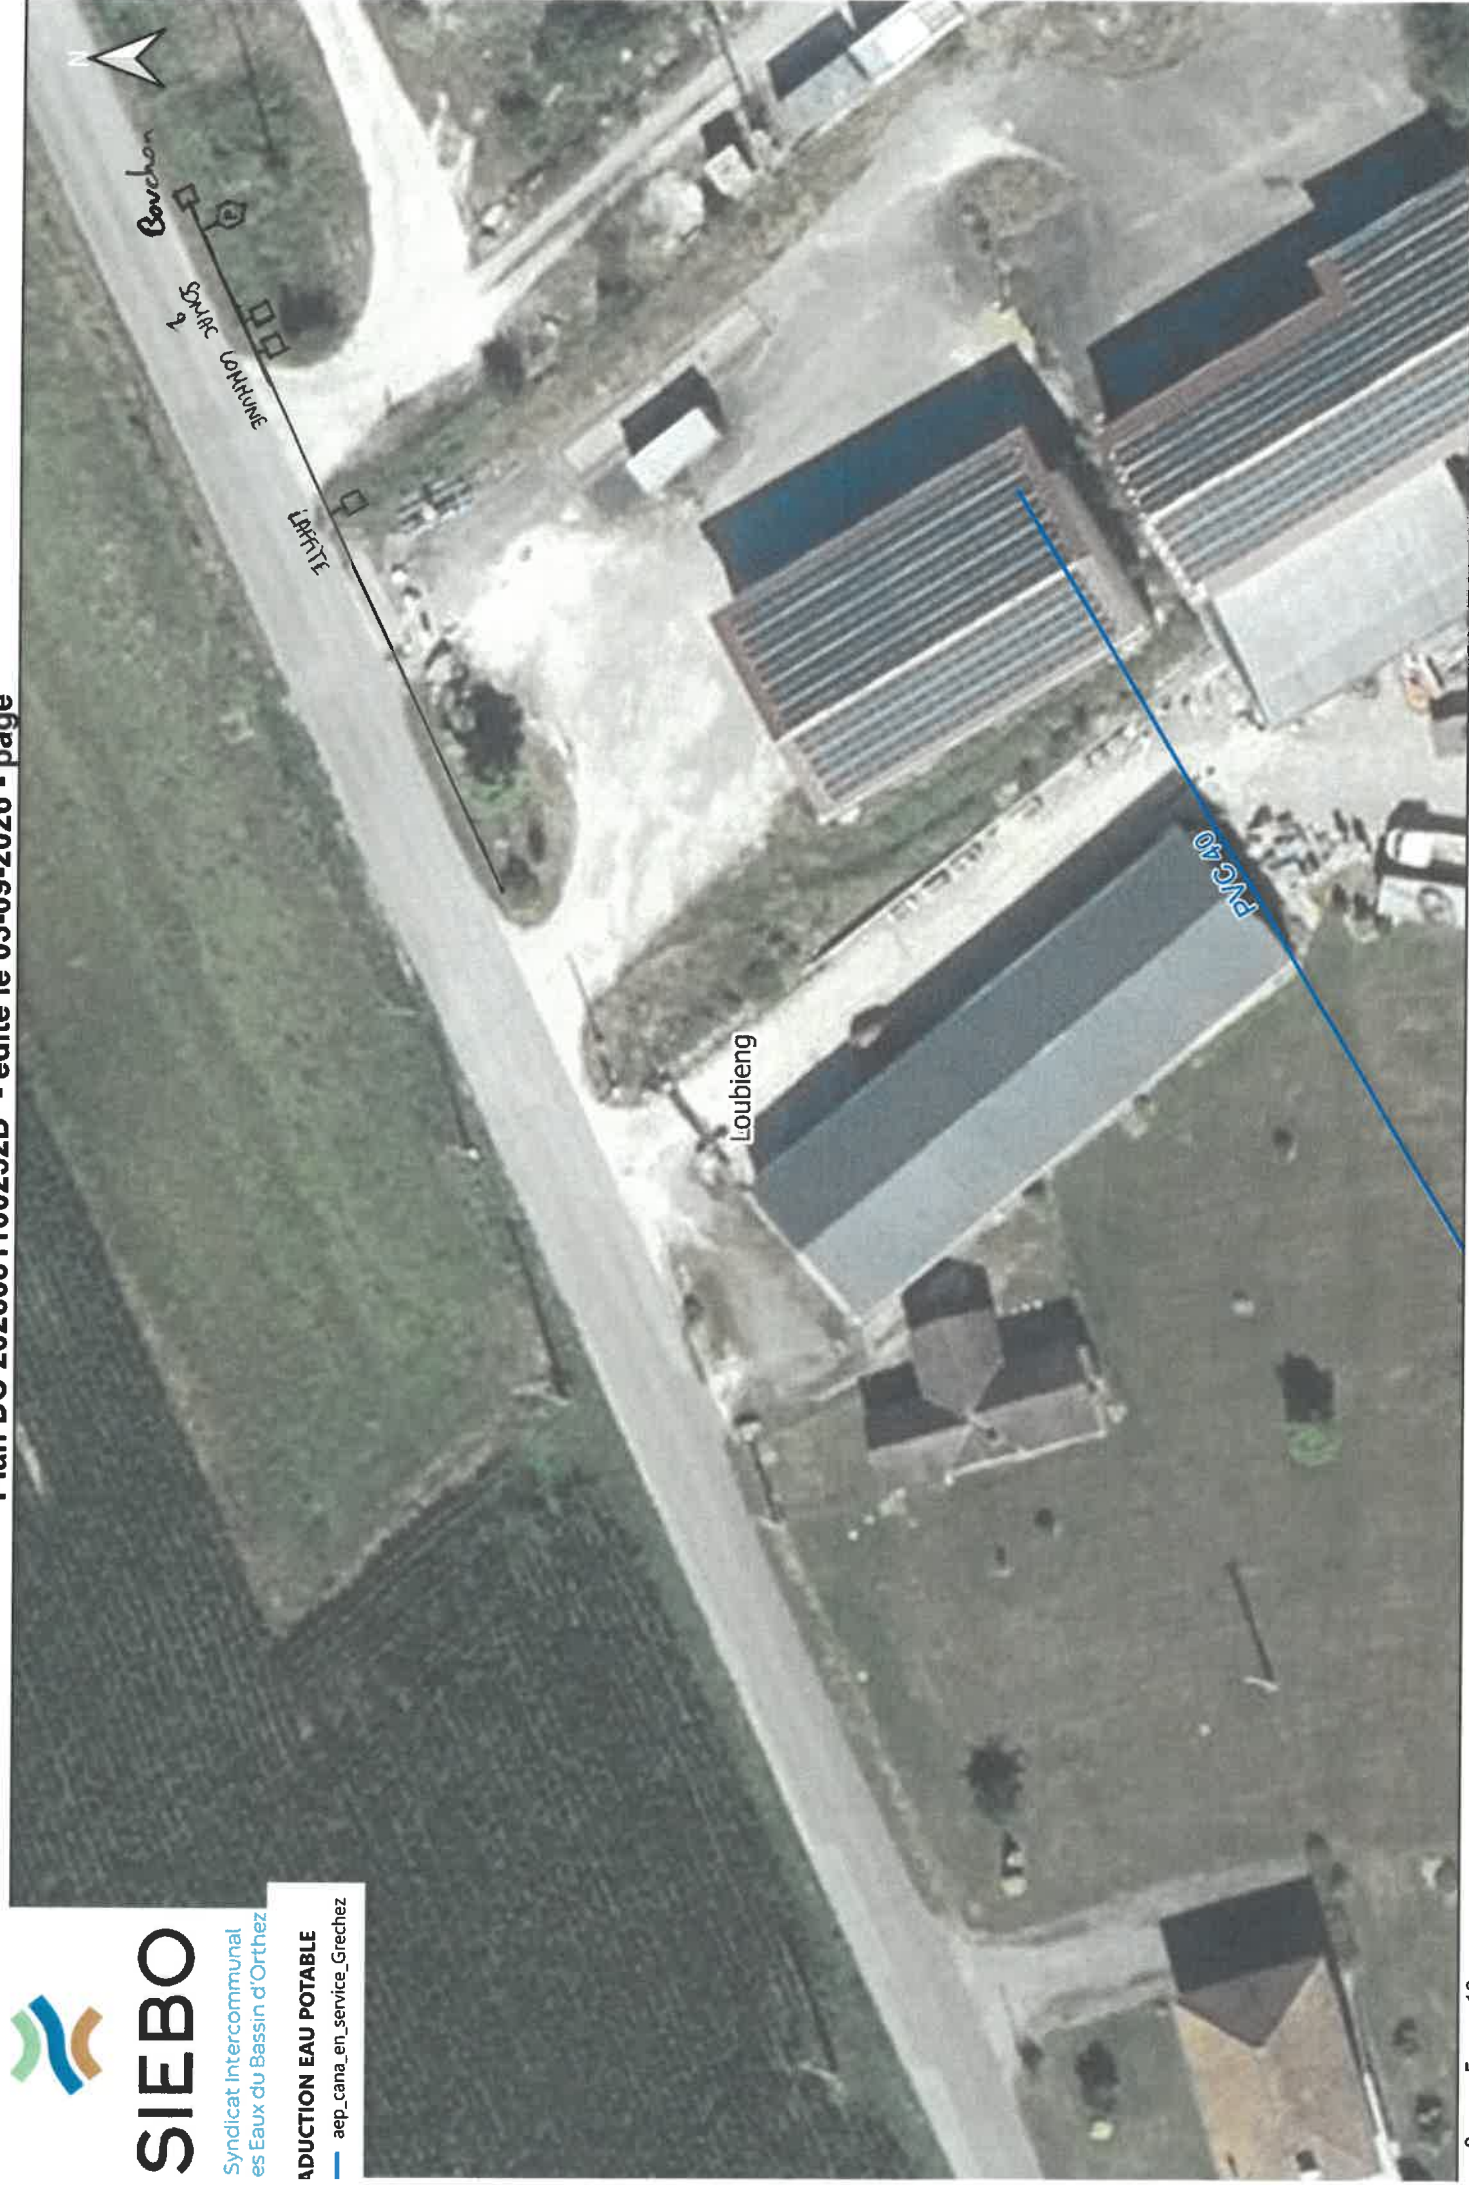

0 5 10 m

Echelle 1 : 500

Coordonnées : EPSG:3943
Format : 007 - 000 - 000

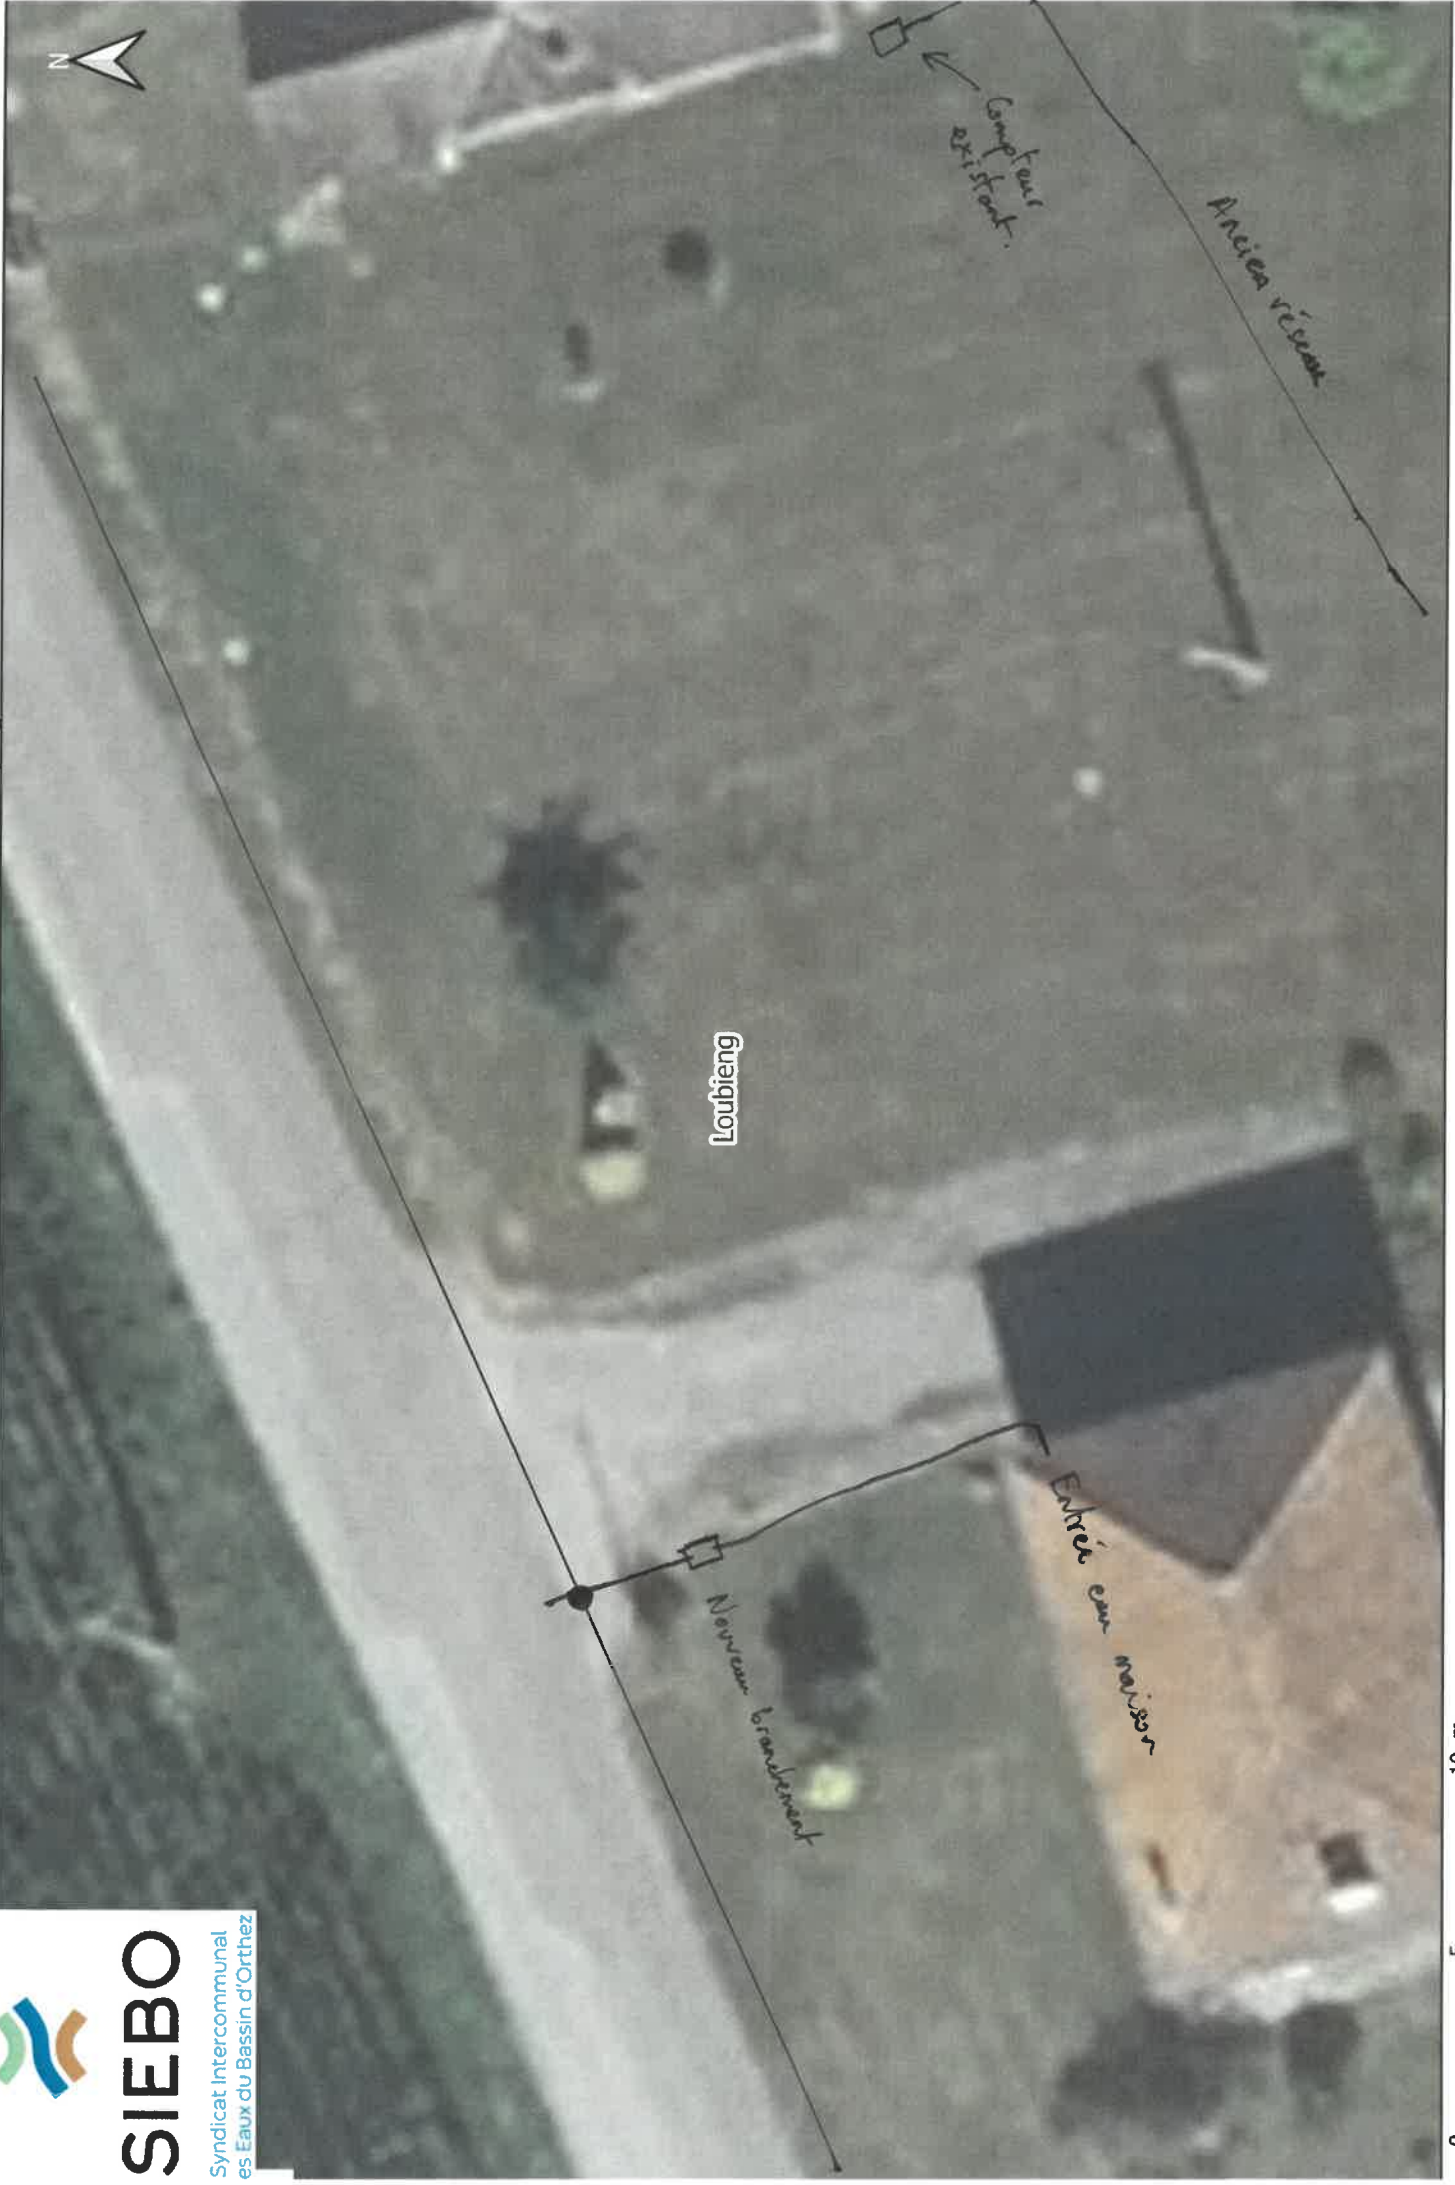



SIEBO

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bassin d'Orthez

ADUCTION EAU POTABLE

— aep_cana_en_service_Grechez

Plan de l'aduction d'eau potable - page 2020-2020 - page



0 5 10 m


Echelle 1 : 400

Coordonnées : EPSG:3943
Format : 207 x 240 mm



SIEBO

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bassin d'Orthez

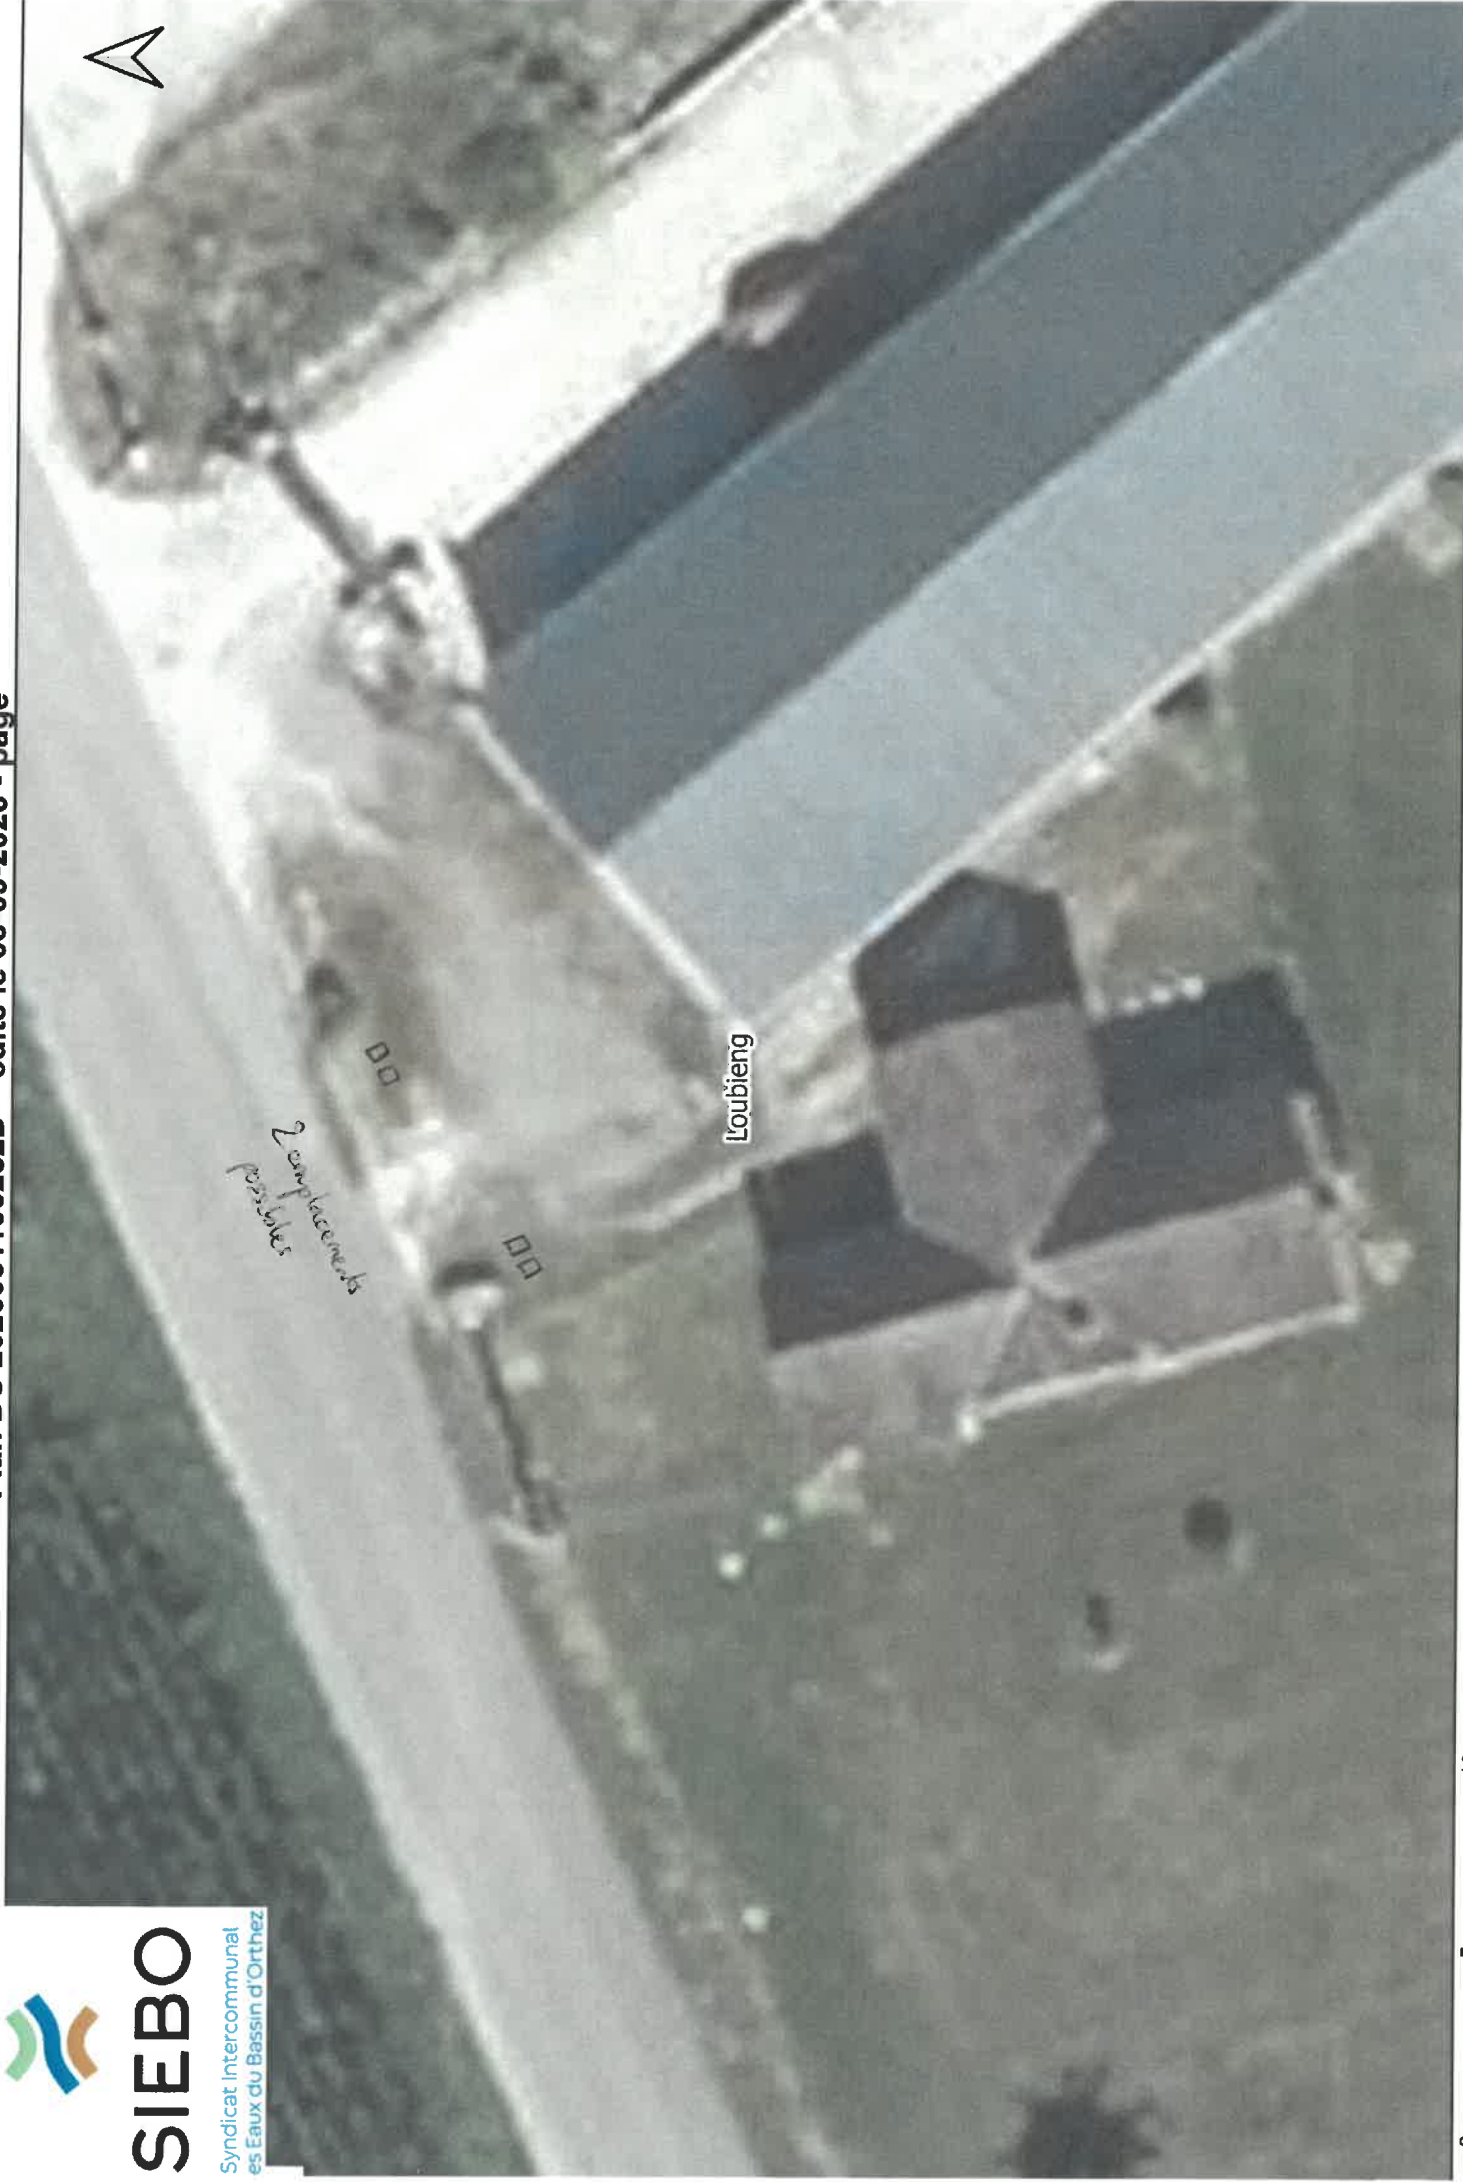

0 5 10 m

Echelle 1 : 200

Coordonnées : EPSG:3943
Format : 207 x 240 mm



SIEBO

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bassin d'Orthez

Compteur
à déplacer

Loubieng

0 5 10 m

Echelle 1 : 200

Coordonnées : EPSG:3943



SIEBO

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bassin d'Orthez



Loubieng

Purge
dans BAC

0 5 10 m

Echelle 1 : 200

Coordonnées : EPSG:3943
Format : 207 x 296 mm