



AVIS DE PASSAGE

Commune

SURAT

A la demande d'ENEDIS AUVERGNE, Notre entreprise
IDEE SERVICES AUVERGNE va effectuer des

TRAVAUX D'ELAGAGE

à proximité du **réseau électrique basse tension** de la
commune.

Sur la totalité des postes BT de la commune.

Conformément à la norme de sécurité NF C 11-201 (voir annexe ci-joint)

Ces travaux seront réalisés à partir du :

1^{er} juillet 2026

Pour tout renseignement concernant ces travaux, vous pouvez
nous joindre au 04 71 74 96 26.


Dossier suivi par
Mme BOUCHET

ENEDIS
L'ÉLECTRICITÉ EN RÉSEAU

Schémas des distances de la végétation

NF C 11-201

Schéma des distances BTA

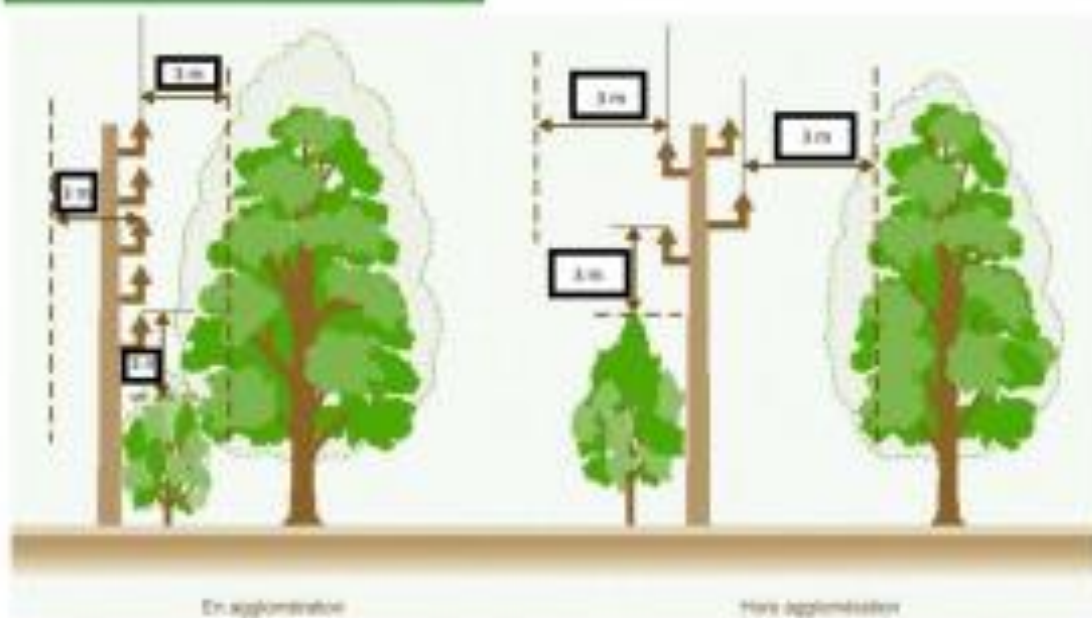

Réseau conducteurs nus

Schéma HTA & BTA



Réseau conducteurs isolés