

COMMUNE DE LE RUSSEY

Document approuvé

PLAN LOCAL D'URBANISME

5. Annexes

5.2 Annexes sanitaires

5.2.1 Schéma des réseaux d'eau potable

Pièce n°5.2.1

REVISION GENERALE

Arrêtée par délibération du
Conseil Municipal : 14/02/2025


Approuvée par délibération du
Conseil Municipal : 07/11/2025

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

025-212505127-2025_07_004_01-DE

A G E D I



initiative

INITIATIVE Aménagement et Développement

Adresse : 4, Passage Jules Didier - 70000 Vesoul
Tél : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69
initiativead@orange.fr


Agence de Besançon
Tél : 03.81.83.53.29 - initiative25@orange.fr

Plan Local d'Urbanisme du Russey (25) Schéma du réseau d'eau potable - Source : Suez Secteur Sud-Est au 20/09/2024

Légende :

- Tronçon hors service
- Tronçon en projet
- Tronçon déréférencé
- Autre Tronçon
- Tronçon diamètre ≥ 500
- Tronçon diamètre < 500
- Tronçon diamètre < 100

300 m

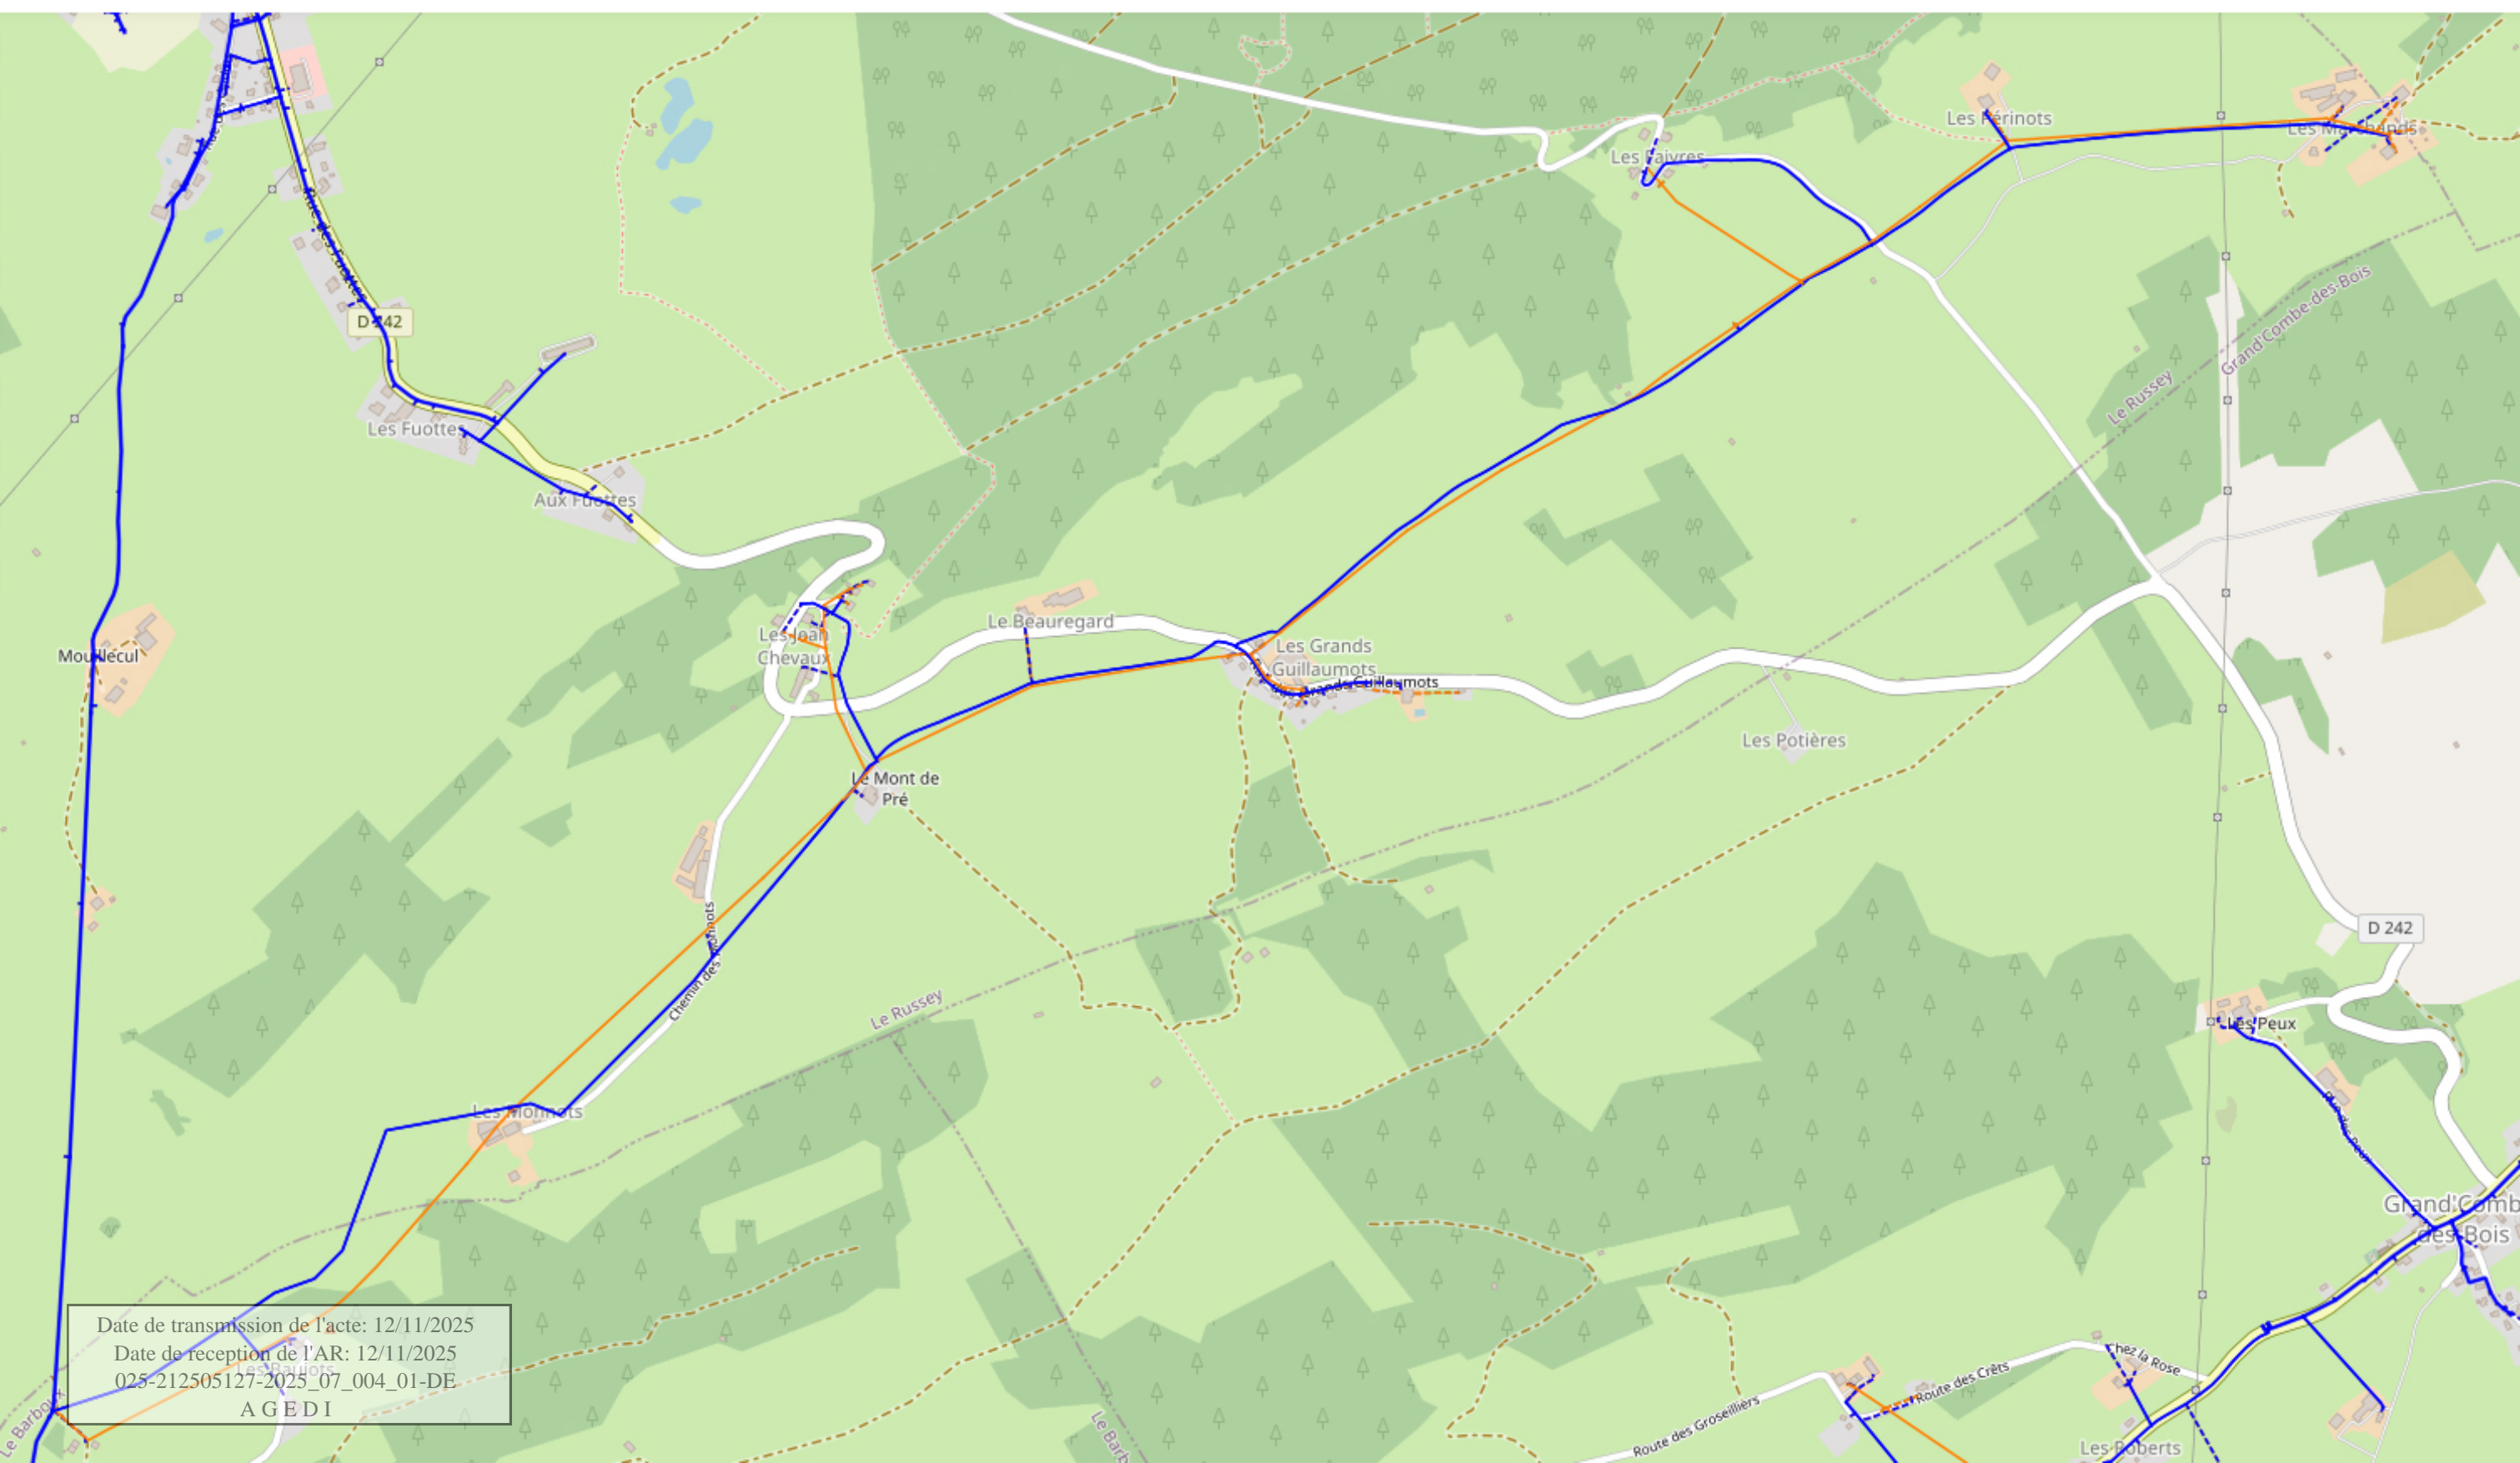


Date de transmission de l'acte: 12/11/2025
Date de reception de l'AR: 12/11/2025
025-212505127-2025_07_004_01-DE
A G E D I

Plan Local d'Urbanisme du Russey (25) Schéma du réseau d'eau potable - Source : Suez Village au 20/09/2024

Légende :

- Tronçon hors service
- Tronçon en projet
- Tronçon déréférencé
- Autre Tronçon
- Tronçon diamètre ≥ 500
- Tronçon diamètre < 500
- Tronçon diamètre < 100

300 m

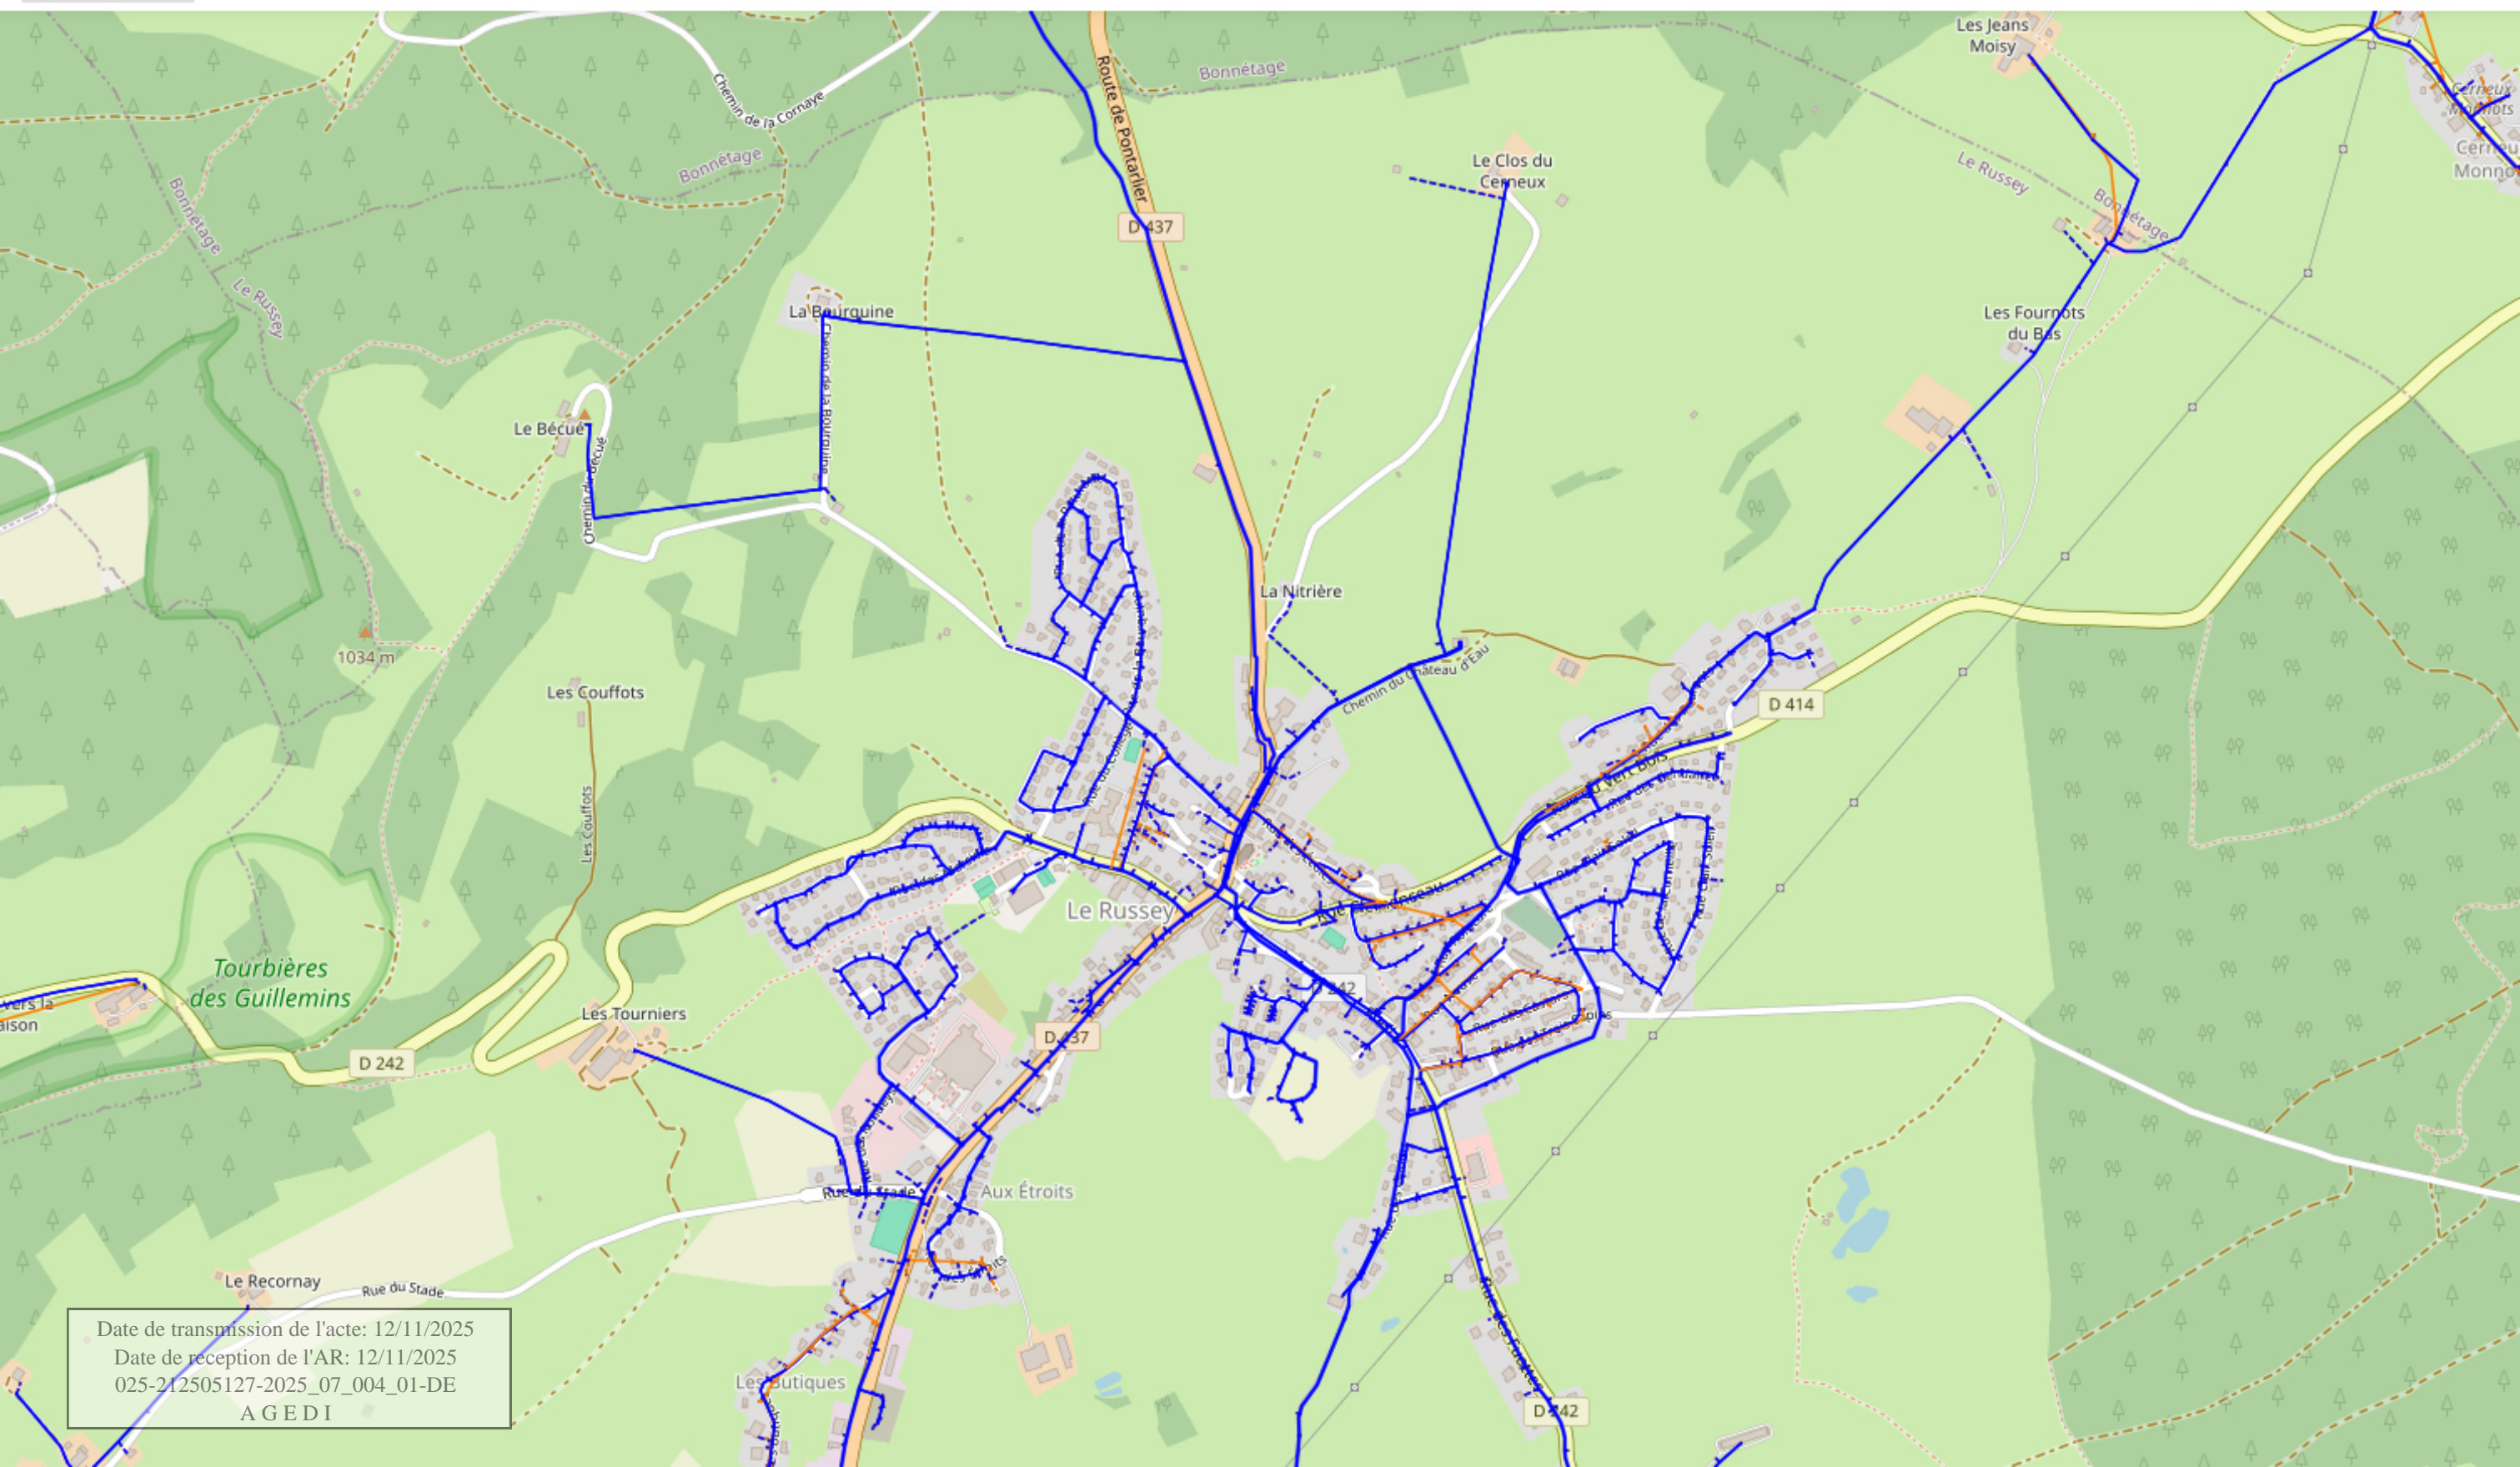


Plan Local d'Urbanisme du Russey (25) Schéma du réseau d'eau potable - Source : Suez Secteur Sud-Ouest au 20/09/2024

Légende :

- Tronçon hors service
- Tronçon en projet
- Tronçon déréférencé
- Autre Tronçon
- Tronçon diamètre ≥ 500
- Tronçon diamètre < 500
- Tronçon diamètre < 100

300 m

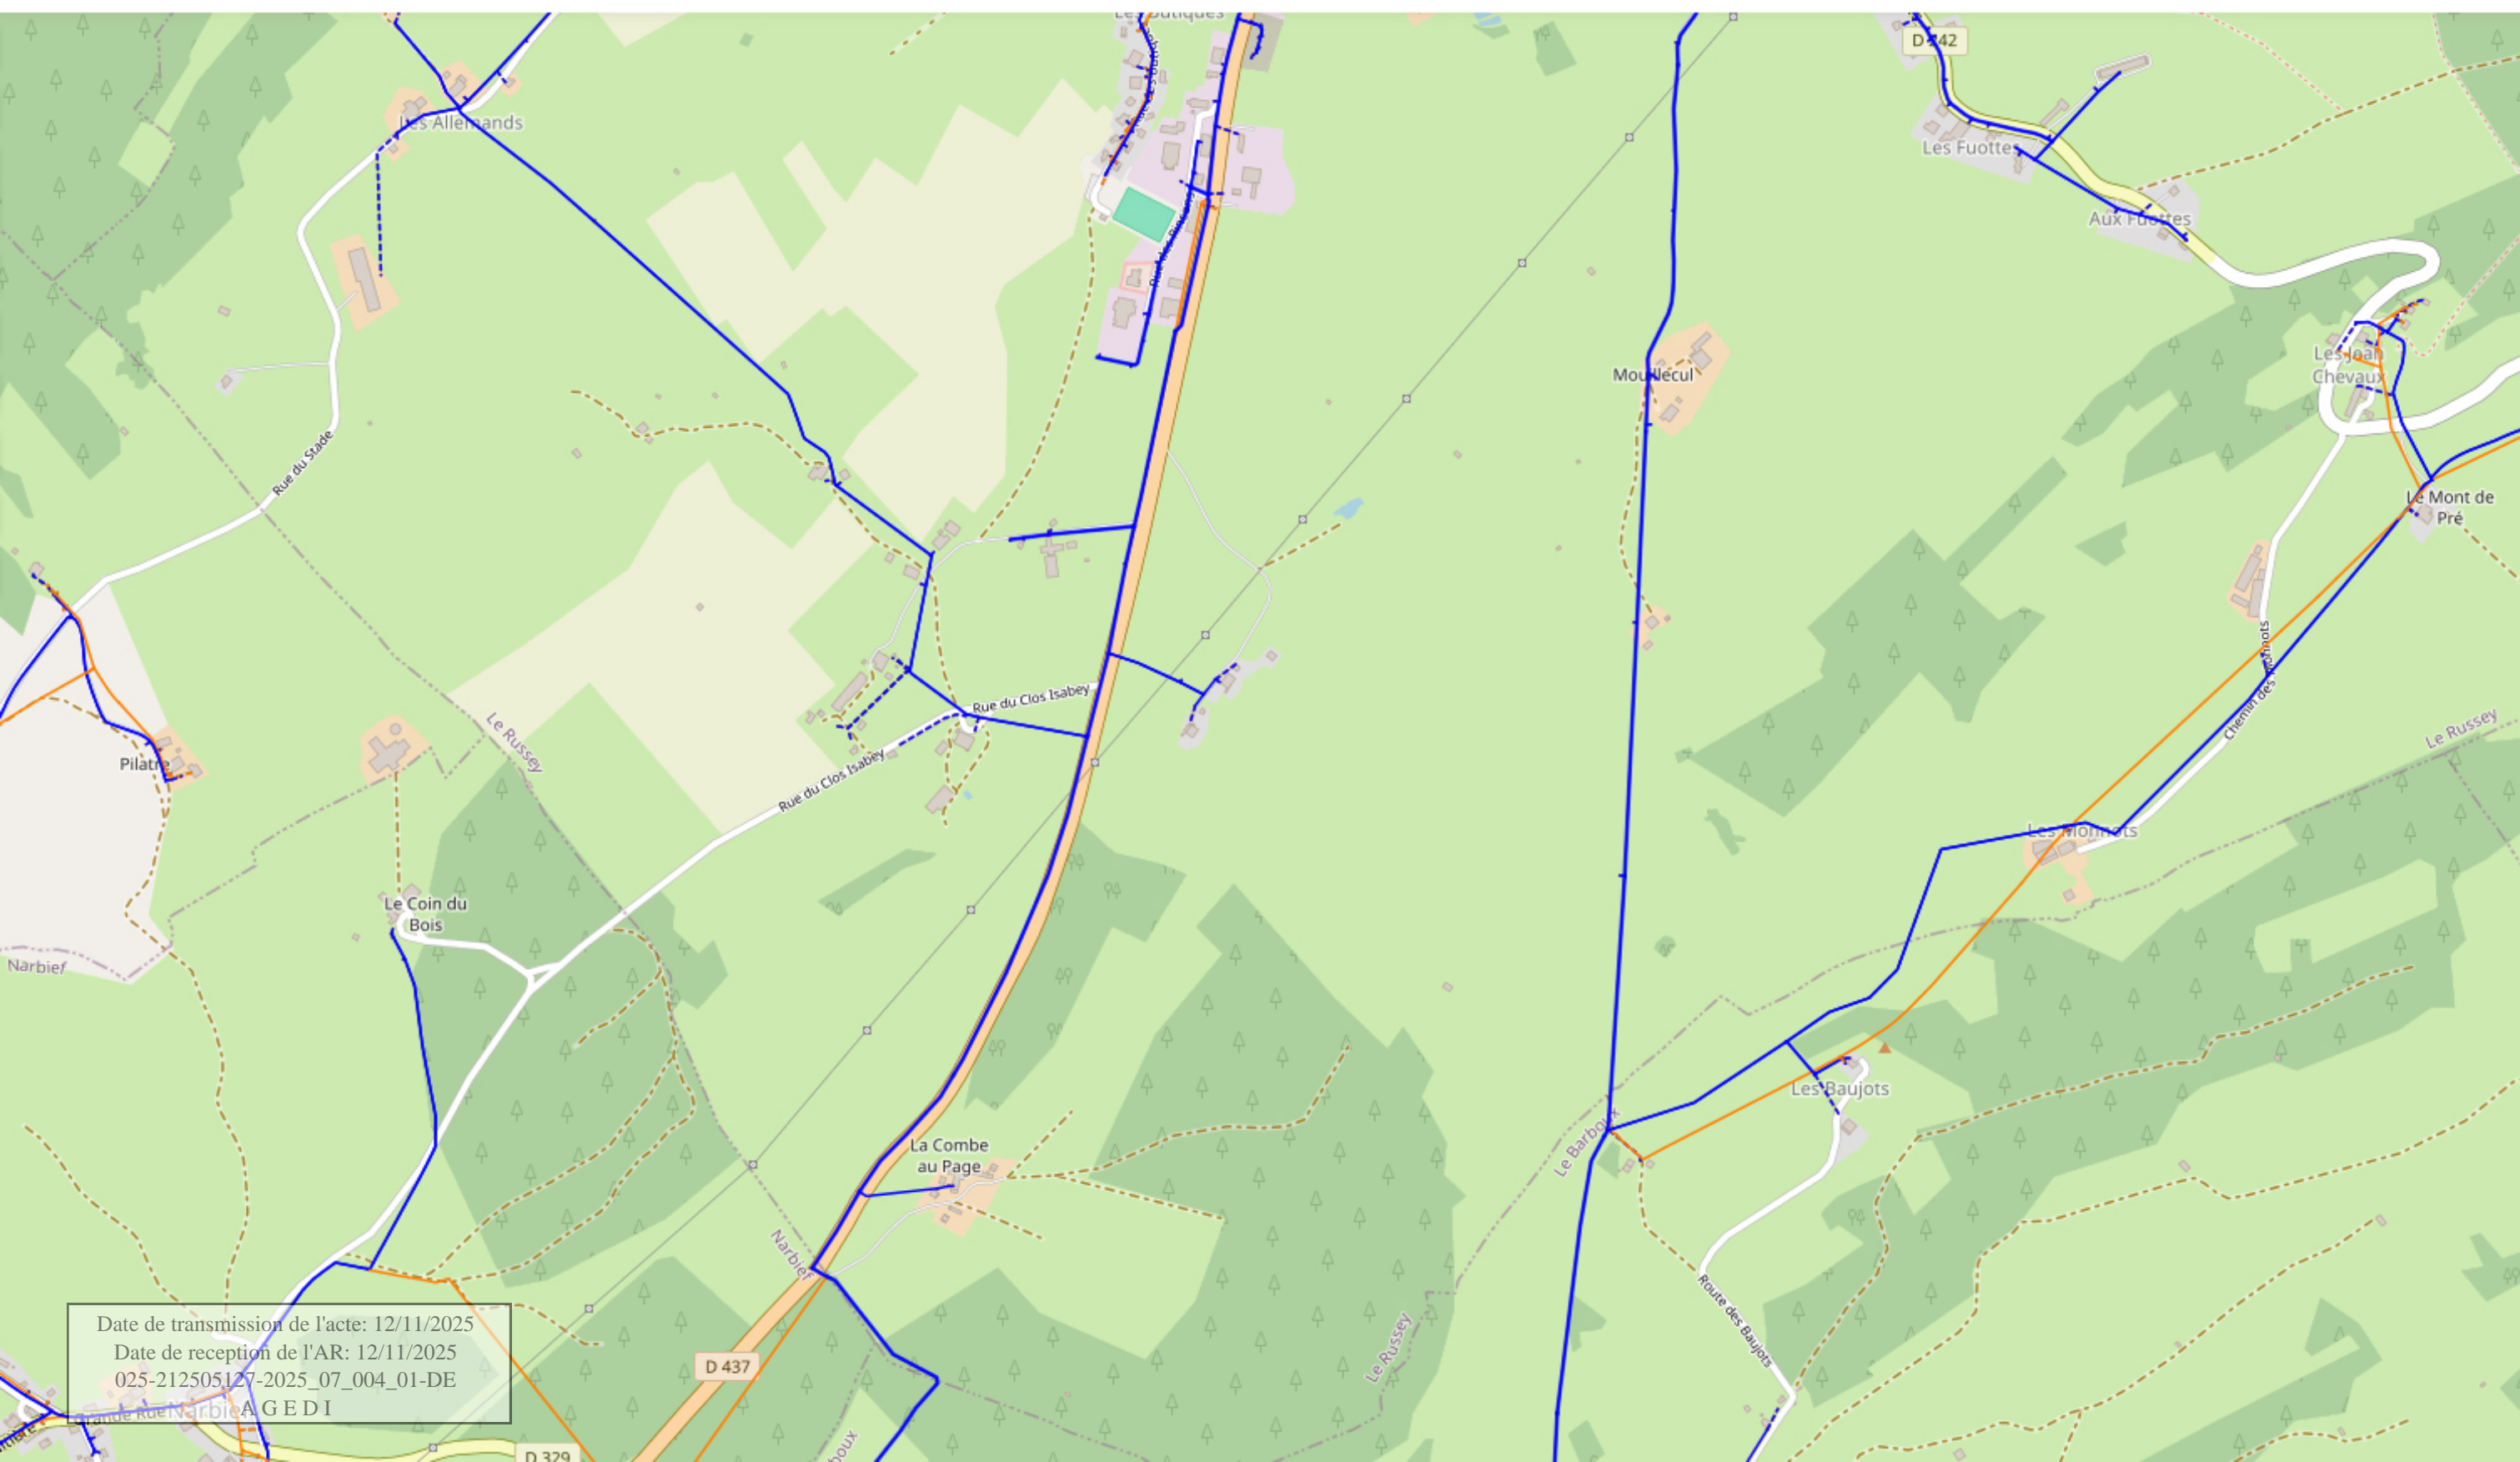

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025
Date de reception de l'AR: 12/11/2025
025-212505127-2025_07_004_01-DE
AGEDI